

توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل CARDD برای کanal‌های آبیاری، تلفیق آن با مدل ریاضی ICSS و ارزیابی آن توسط آزمون‌های استاندارد پیشنهادی

محمدجواد منعم^{*} و سید پویان احمدپناه^۱

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۵/۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۲/۲۰)

چکیده

سامانه‌های مختلف کنترل پایین دست خودکار برای تأمین انعطاف‌پذیری بیشتر در شبکه‌های آبیاری پیشنهاد شده است که سیستم کنترل CARDD یکی از سیستم‌های ابتکاری و خاص می‌باشد. در این تحقیق پس از توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل CARDD در اتفاق با مدل هیدرودینامیک ICSS، امکان ارزیابی و آزمون عملکرد آن تحت شرایط گوناگون فراهم گردید. به منظور ارزیابی عملکرد این سیستم کنترل، از کanal استاندارد شماره ۲ پیشنهادی ASCE و گزینه‌های پیشنهادی این مؤسسه که در آنها الگوریتم کنترل توسط تغییرات ملایم و شدید جریان در کanal تازه احداث (Tuned) ارزیابی می‌شود، استفاده شد و شاخص‌های ارزیابی عملکرد محاسبه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تغییرات تدریجی جریان، حداقل انحراف عمیق حدود ۵ درصد بوده که همواره در محدوده مجاز قرار داشته است. در تغییرات ناگهانی این مقدار حدود ۸ درصد بوده که حدوداً پس از ۱ ساعت ثبیت شده است که زمان قابل توجهی است. نمودار تغییرات عمق جریان و شاخص‌های به دست آمده نشانگر عملکرد مطلوب مدل توسعه یافته برای تغییرات ملایم جریان می‌باشد. برای تغییرات شدید جریان حداقل تغییرات عمیق محدود بوده اما زمان عکس العمل نسبتاً طولانی بوده است.

واژه‌های کلیدی: سیستم‌های کنترل، کanal‌های آبیاری، کنترل پایین دست، CARDD، ICSS

۱. گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: monem_mj@modares.ac.ir

مقدمه

مدل فیزیکی کanal ساخته شده در بخش تجهیزات انتقال آب دانشگاه صنعتی کالیفرنیا نیز آزمایش گردیده است و در این مورد نیز عملکرد قابل قبولی داشته است (۸). برخی سیستم‌های کنترل خودکار مانند P+PR (Proportional + Proportional) و BIVAL (BIVAl reset) در انتباق با مدل ICSS (Irrigation Conveyance Systems Simulation) تدوین شده‌اند. به منظور توسعه مدل و تجهیز آن به سیستم‌های کنترل شناخته شده لازم بود سیستم کنترل CARDD نیز برای این مدل تدوین گردد و مورد ارزیابی قرار گیرد. به منظور ارزیابی الگوریتم‌های کنترل مختلف در شرایط مشابه و مقایسه عملکرد (American Society of Civil Engineers) ASCE آنها، نمونه‌های آزمون استاندارد در دو نوع کanal را پیشنهاد نمود که در این تحقیق الگوریتم کنترل CARDD توسط گزینه‌های پیشنهادی ASCE برای کanal تازه احداث (Tuned) در کanal شماره ۲ پیشنهادی این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها

تعريف سیستم کنترل

هر سیستم کنترل شامل دو بخش سخت‌افزار (تجهیزات) و نرم‌افزار (الگوریتم یا منطق کنترل) است که به منظور اجرای عملیات بهره‌برداری از سازه‌های نصب شده در کanal‌ها براساس اطلاعات گرفته شده در سطح شبکه، طراحی می‌شود. در سیستم کنترل، اطلاعات به دست آمده از حسگرهای نصب شده در محل‌های مورد نظر در شبکه، به عنوان اطلاعات ورودی به الگوریتم کنترل در نظر گرفته شده و براساس نوع برنامه و الگوریتم کنترلی، بهره‌برداری از سازه‌ها انجام می‌شود تا متغیر مورد کنترل در محدوده مجاز هدف قرار گیرد (۱۰).

سیستم کنترل CARDD

این منطق که یکی از الگوریتم‌های کنترل خودکار از نوع کنترل از پایین دست خاص محاسبه می‌گردد، اولین‌بار توسط چارلز ام برت (Charles M. Burt) در سال ۱۹۸۳ به صورت کاملاً

پایین بودن سطح عملکرد بسیاری از پروژه‌های آبیاری از نظر شاخص‌هایی مانند راندمان، کفايت و عدالت در توزيع، انجام تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه بهبود روش‌های بهره‌برداری و ارتقاء عملکرد ایجاد کرده است. سیستم‌های کنترل و سازه‌های مربوط، نقش مهمی را در توزيع آب در شبکه‌های آبیاری بر عهده دارند و میزان موفقیت شبکه، به چگونگی عملکرد آنها بستگی دارد. با توجه به ضرورت توسعه سیستم‌های کنترل، سیستم کنترل متعددی در دو دهه اخیر ارائه شدند که هر یک از آنها دارای منطق خاص می‌باشد. یکی از این سیستم‌های کنترل، سیستم کنترل CARDD (Canal Automation for Rapid Demand Deliveries) پایین دست خاص محسوب می‌شود. پس از ابداع یک سیستم کنترل باید عملکرد آن در شبکه کanal آبیاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از آنجا که پیاده‌سازی این سیستم‌ها بر روی مدل فیزیکی هزینه بر و وقت‌گیر می‌باشد، امروزه معمولاً مدل ریاضی این سیستم‌ها ساخته می‌شود و در شرایط مختلف مورد آزمون قرار می‌گیرند. اولین آزمونی که برای ارزیابی سیستم کنترل CARDD انجام گرفت با استفاده از مدل ریاضی شبیه‌سازی جریان غیرماندگار USM که توسط پرسنل (United States Bureau of Reclamation) USBR یافته است صورت گرفت که دقت بسیار خوبی در کنترل میزان جریان پس از اعمال این منطق کنترل بر روی کanalی با بازه‌های طولانی دیده شد (۵).

هم‌چنین این سیستم کنترل در سه مدل فیزیکی کanal‌های مختلف مربوط به شبکه Lost Hills Water District (LHWD) CARDD بر روی آزمایش گردیده است و در پایان منطق کنترل CARDD در ۷ سه کanal شبیه‌سازی شده عملکرد کاملاً موفقی از خود به نمایش گذارد (۵). پس از آن سیستم کنترل CARDD در ۷ کanal مختلف و با استفاده از مدل ریاضی CARIMA مطالعه گردید و در این آزمون نیز سیستم کنترل CARDD عملکرد رضایت‌بخشی به نمایش گذاشت (۸). این سیستم کنترل در یک

توجه به مقادیر بدست آمده برای ۳ پارامتر اصلی و عبور از چندین عبارت شرطی ابداعی که در شکل ۳ و ۴ نشان داده شده‌اند و براساس سایر عوامل هیدرولیکی و ضرایب ثابت سیستم کنترل، پارامتری با عنوان DELG را برآورد می‌کند. در مرحله بعد (شاخه D، شکل ۵) با ضرب پارامتر DELG در یکی از ثابت‌های ۱۱ گانه موجود، میزان تغییر مورد نیاز در بازشدگی دریچه حاصل می‌شود. در صورتی که این میزان از حد تعیین شده برای برنامه بیشتر باشد، الگوریتم فرمان تغییر در میزان بازشدگی دریچه را صادر می‌کند ولی چنانچه میزان تغییر برآورده شده کوچک‌تر از حد تعیین شده باشد، این مقدار ذخیره می‌شود تا مقادیر تغییرات برآورده شده در گام‌های زمانی بعدی با آن جمع شود. بدین ترتیب از حرکت مداوم دریچه جلوگیری می‌شود. پس از این مرحله برنامه اطلاعات مربوط به گام زمانی کوتني را ذخیره کرده و به برنامه اصلی باز می‌گردد.


مدل ICSS و چگونگی تلفیق مدل CARDD با آن
مدل ICSS این توانایی را دارد که تمام ویژگی‌های مهم هیدرولیکی و بهره‌برداری شناخته شده و مورد نیاز در کانال‌های آبیاری را در شرایط جریان ماندگار و غیرماندگار متغیر تدریجی یک بعدی، شبیه‌سازی کند. به دلیل در اختیار داشتن اصل این مدل و با توجه به این که مدل به صورت یک هسته مرکزی متشکل از زیر مجموعه‌های ثابت طراحی گردیده است و سایر زیر مجموعه‌های مورد نیاز می‌توانند به مدل اضافه یا کم شوند، در این تحقیق از این مدل استفاده شده است. در مدل ICSS امکان شبیه‌سازی گستره وسیعی از سازه‌های آبی وجود دارد که هر یک به صورت شرایط مرزی در نظر گرفته شده و در چهار مرحله متفاوت در محاسبات احضار می‌شوند. این مراحل به ترتیب عبارت‌اند از: محاسبات جریان ماندگار، انجام عملیات بهره‌برداری، محاسبات جریان غیرماندگار و به روز رسانی ماتریس‌های شرایط مرزی. در این تحقیق مدل ریاضی الگوریتم کنترل CARDD با توجه به این چهار مرحله تهیه و با مدل ICSS تلفیق گردید (۱). شکل ۶ به صورت ساده و شماتیک

ابداعی توسعه یافت و سیستم کنترل CARDD نامیده شد (۵). پس از کاربرد این سیستم به منظور اصلاح و ارتقاء عملکرد آن در سال ۱۹۸۹ وی تغییرات قابل توجهی در الگوریتم این کنترل خودکار ایجاد نمود اگرچه به اذعان وی این الگوریتم کماکان نیازمند اصلاح و تغییر می‌باشد (۶). در این تحقیق منطق کنترل CARDD جدید که آخرین تغییرات اعمال شده توسط مبدع در آن لحاظ شده است توسعه یافته است.

چگونگی عملکرد سیستم CARDD

در این الگوریتم کنترل پردازش اطلاعات و اتخاذ تصمیم نهایی با عبور از یک سری عبارات شرطی صورت می‌گیرد. در این الگوریتم اطلاعات ورودی تراز سطح آب در ۳ یا ۵ نقطه در طول بازه و میزان بازشدگی دریچه بالا دست بازه می‌باشد و هدف آن تنیبیت تراز سطح آب در انتهای پایین دست بازه (YS3) در تراز سطح آب هدف (STP) می‌باشد (شکل ۱) (۷).

متغیرهای مورد نیاز در الگوریتم کنترل CARDD در جدول ۱ معرفی شده‌اند. هر یک از این متغیرها در مراحل مختلف فرآیند کنترل استفاده می‌شوند. شکل ۲ بخش ابتدایی زیر برنامه CARDD جدید را نشان می‌دهد. ابتدا ۳ عمق مورد نظر و بازشدگی دریچه بالا دست خوانده می‌شود و میانگین تراز سطح آب در طول بازه محاسبه می‌شود. این الگوریتم علاوه بر اطلاعات مربوط به زمان حال از اطلاعات ۳ گام زمان قبل نیز استفاده می‌کند. برنامه پس از طی چند مرحله شرطی، مقادیر ۳ پارامتر اصلی مورد نیاز خود را که عبارتند از: میانگین عمق‌های مشاهده شده در طول بازه (MEANE)، میانگین عمق در نقطه کنترل در ۳ گام زمانی قبل (ZINT) و زمان تخمینی بازگشت تراز سطح آب به تراز هدف در نقطه کنترل (CHK) را با توجه به میزان انحراف YS3 از عمق هدف و متوسط عمق در نقطه کنترل در ۳ گام زمانی، برآورد می‌نماید. پس از این مرحله بالا یا پایین بودن YS3 نسبت به STP را تعیین کرده و به ترتیب کار به شاخه B یا C ارجاع داده می‌شود. شاخه B مشابه ولی معکوس شاخه C است. در هر یک از این دو شاخه برنامه با

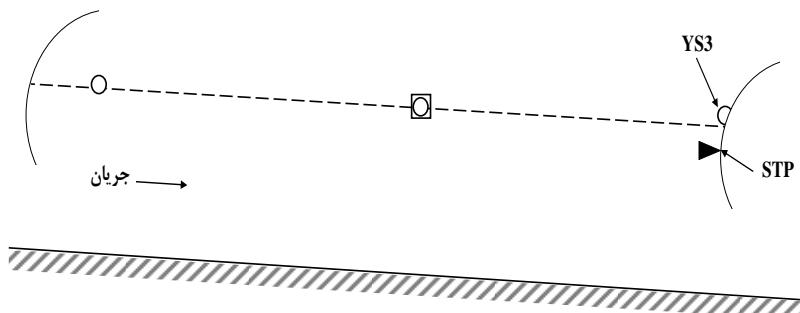

شکل ۱. نمای شماتیک یک بازه از کanal مجهز به سیستم کنترل CARDD

پس از ۱۲ ساعت در یک گام زمانی به $11/5$ مترمکعب در ثانیه کاهش می‌یابد.

شاخص‌های ارزیابی

در این تحقیق برای بررسی و ارزیابی عملکرد منطق کنترل CARDD شاخص‌های ارزیابی ارائه شده توسط توسط (ASCE ۴۹) مورد استفاده قرار گرفته است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

۱. حداقل خطای مطلق:

$$\text{Max Absolute Error (MAE)} = \frac{\max(|y_t - y_{\text{target}}|)}{y_{\text{target}}} \quad [1]$$

که در این رابطه y_t تراز سطح آب مشاهده شده در زمان t و y_{target} تراز سطح آب هدف می‌باشد.

۲. خطای مطلق تجمعی:

Integral of Absolute Magnitude of Error (IAE)

$$= \frac{\Delta t}{T} \sum_{t=0}^T (|y_t - y_{\text{target}}|) \quad [2]$$

که در این رابطه Δt فاصله بین گام‌های زمانی اعمال تنظیمات و T دوره زمانی اجرای آزمون (۱۲ یا ۲۴ ساعت) می‌باشد. نکته قابل توجه در اینجا این است که فاصله بین گام‌های زمانی باید در دوره زمانی اجرای آزمون در نظر گرفته شده (T) ثابت باشد.

۳. خطای حالت ماندگار:

Steady – State Error (StE) =

$$\frac{\max(|y_{10,12} - y_{\text{target}}|, |y_{22,24} - y_{\text{target}}|)}{y_{\text{target}}} \quad [3]$$

مشخصات کanal و آزمون در نظر گرفته شده برای ارزیابی

سیستم CARDD

شکل ۷ کanal شماره ۲ پیشنهادی ASCE را که در این تحقیق از آن استفاده شده است نشان می‌دهد. این کanal، کanalی نسبتاً طولانی با شیب ملائم و دارای ۸ بازه و ۸ آبگیر در انتهای پایین دست هر بازه می‌باشد. این کanal طولی معادل ۲۸ کیلومتر دارد که عرض کف آن در ابتدای کanal ۷ متر و در انتهای آن به ۵ متر می‌رسد. مدت زمان این آزمون ۲۴ ساعت می‌باشد که در آن تغییرات شدید و ملائم جریان هم به صورت افزایشی و هم به صورت کاهشی لحظه گردیده است. جداول ۲ و ۳ به ترتیب شرایط جریان در آزمون‌های پیشنهادی ASCE مربوط به تغییرات ملائم و شدید را نشان می‌دهد. در این آزمون در تغییرات شدید افزایشی، مجموع دبی آبگیرهای جانبی پایین دست کanal در یک گام زمانی از $2/7$ مترمکعب در ثانیه به $13/7$ مترمکعب در ثانیه افزایش یافته و در تغییرات کاهشی پس از ۱۲ ساعت مجدداً در یک گام زمانی به $2/7$ مترمکعب در ثانیه باز می‌گردد. در تغییرات ملائم افزایشی نیز، مجموع دبی آبگیرهای جانبی پایین دست کanal در یک گام زمانی از 11 مترمکعب در ثانیه به $13/5$ مترمکعب در ثانیه افزایش یافته و در تغییرات ملائم کاهشی


جدول ۱. پارامترهای به کار رفته در الگوریتم کنترل CARDD

پارامتر	شرح	واحد
CNST1	مدت زمانی که انتظار می‌رود تراز سطح آب در انتهای پایین دست بازه به تراز سطح آب برگرد.	دقیقه
CNST2	پارامتر ثابت	دقیقه
CNST3-CNST9	پارامتر ثابت	بدون بعد
CNST10	حداقل میزان تغییرات مجاز در بازشدنگی دریچه	میلی‌متر
CNSTM	ضریب اصلاح‌کننده که برای کانال‌های مختلف متفاوت است	بدون بعد
DELG	میزان تغییرات مورد نیاز در بازشدنگی دریچه	فوت
GA	میزان بازشدنگی دریچه در هر لحظه	فوت
GTF	(GA/STP) میانگین تراز سطح آب در طول بازه طی ۳ گام زمانی گذشته	بدون بعد
MEANE	میزان تغییرات تجمعی بازشدنگی دریچه. این مقدار میزان تغییرات کوچک را به صورت تجمعی ذخیره می‌کند تا میزان آن به حداقل تغییرات مجاز برای اعمال بر روی دریچه برسد.	فوت
DELG	عاملی که در شاخه B یا C محاسبه شده و با توجه به آن در شاخه D بازشدنگی دریچه محاسبه می‌شود	فوت
STP	تراز سطح آب هدف در انتهای پایین دست بازه	فوت
YBAR	میانگین تراز سطح آب در طول بازه	فوت
YS1	تراز سطح آب بالاصله بعد از دریچه	فوت
YS2	تراز سطح آب در نقطه میانی بازه	فوت
YS3	تراز سطح آب در انتهای پایین دست بازه، هدف ثابت نگاه داشتن تراز سطح آب در همین ناحیه می‌باشد.	فوت
ZINT	میانگین YS3 طی ۳ گام زمانی گذشته	فوت
YS3U	تراز سطح آب بالاصله بالا دست دریچه	فوت
CHK	زمانی که طی آن احتمال می‌رود YS3 به STP برگردد	دقیقه
GMIN,GMAX	حداقل و حداکثر مجاز بازشدنگی دریچه	فوت

هدف، تا زمانی که عمق آب مجدداً به این محدوده بازگردد و در آن ثبیت می‌شود. محدوده مجاز عمق محدودهای است پیرامون عمق هدف که دامنه تغییر آن به میزان $0.5xy_{target}$ ± می‌باشد و مقدار x در این شاخص درصدی است که توسط کاربر تعریف می‌شود و در این تحقیق ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

که در این رابطه $y_{10,12} = \text{میانگین تراز سطح آب بین ساعت ۱۰ تا ۱۲} + ۰.۲۲,۲۴ \text{ میانگین تراز سطح آب بین ساعت ۲۲ تا ۲۴} \text{ از شروع آزمایش است.}$

۴. زمان عکس‌العمل سیستم (System Response Time): شاخص زمان عکس‌العمل سیستم عبارت است از فاصله زمانی بین خارج شدن سطح آب از محدوده مجاز عمق حول عمق

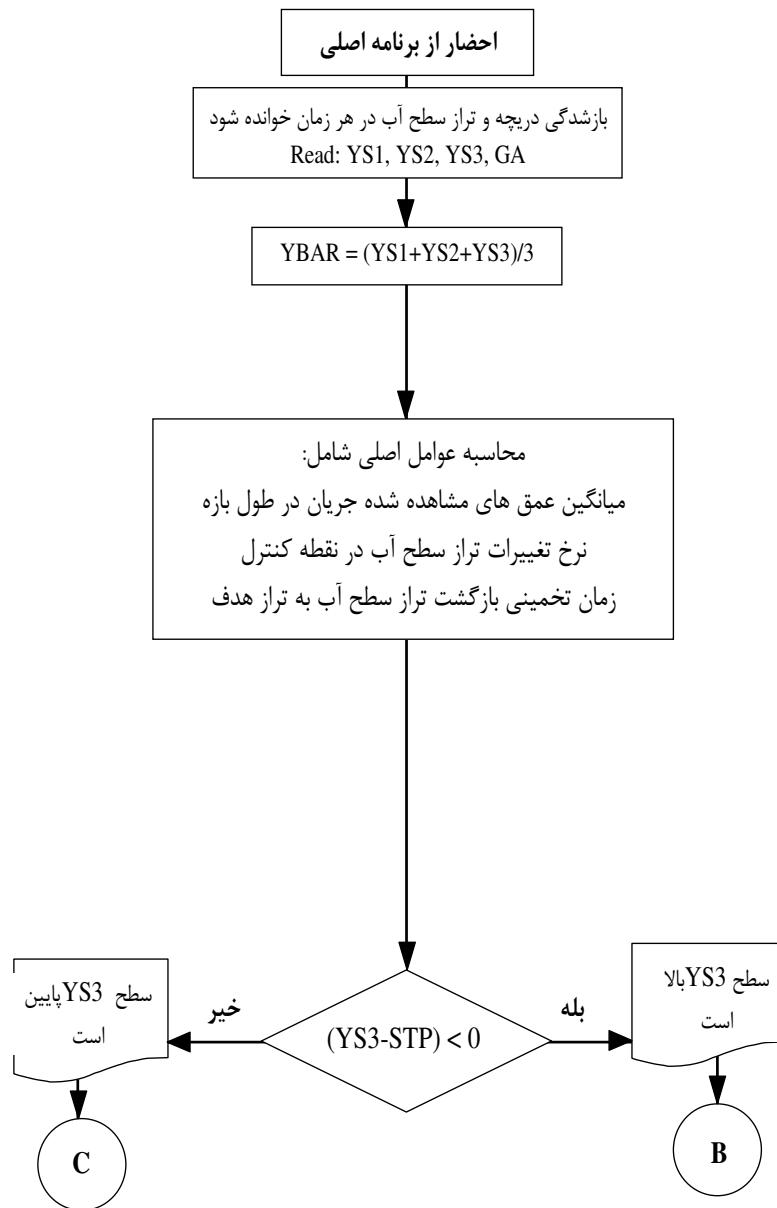


شکل ۲. بخش نخست فلوچارت الگوریتم (۸) CARDD


پیشنهادی ASCE اجرا گردید و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص‌های ارزیابی مورد نظر برای این آزمون‌ها محاسبه شد (جداول ۴ و ۵). علاوه بر این تغییرات عمق در محل آبگیرها، دبی تحویلی به آبگیرها و میزان بازشده‌گی دریچه تنظیم‌کننده بالادست هر آبگیر بر حسب زمان به صورت نمودار ترسیم شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

شرح کار و تجزیه و تحلیل نتایج


پس از تلفیق الگوریتم کنترل CARDD با مدل ICSS، مقادیر مناسب ثابت‌های ۱۱ گانه به کار رفته در این منطقه کنترل که متضمن رفتار پایدار و سریع سیستم کنترل بوده است پس از چندین آزمون سعی و خطأ برای کanal مورد نظر تعیین گردید. پس از آن الگوریتم کنترل CARDD تحت شرایط آزمون‌های

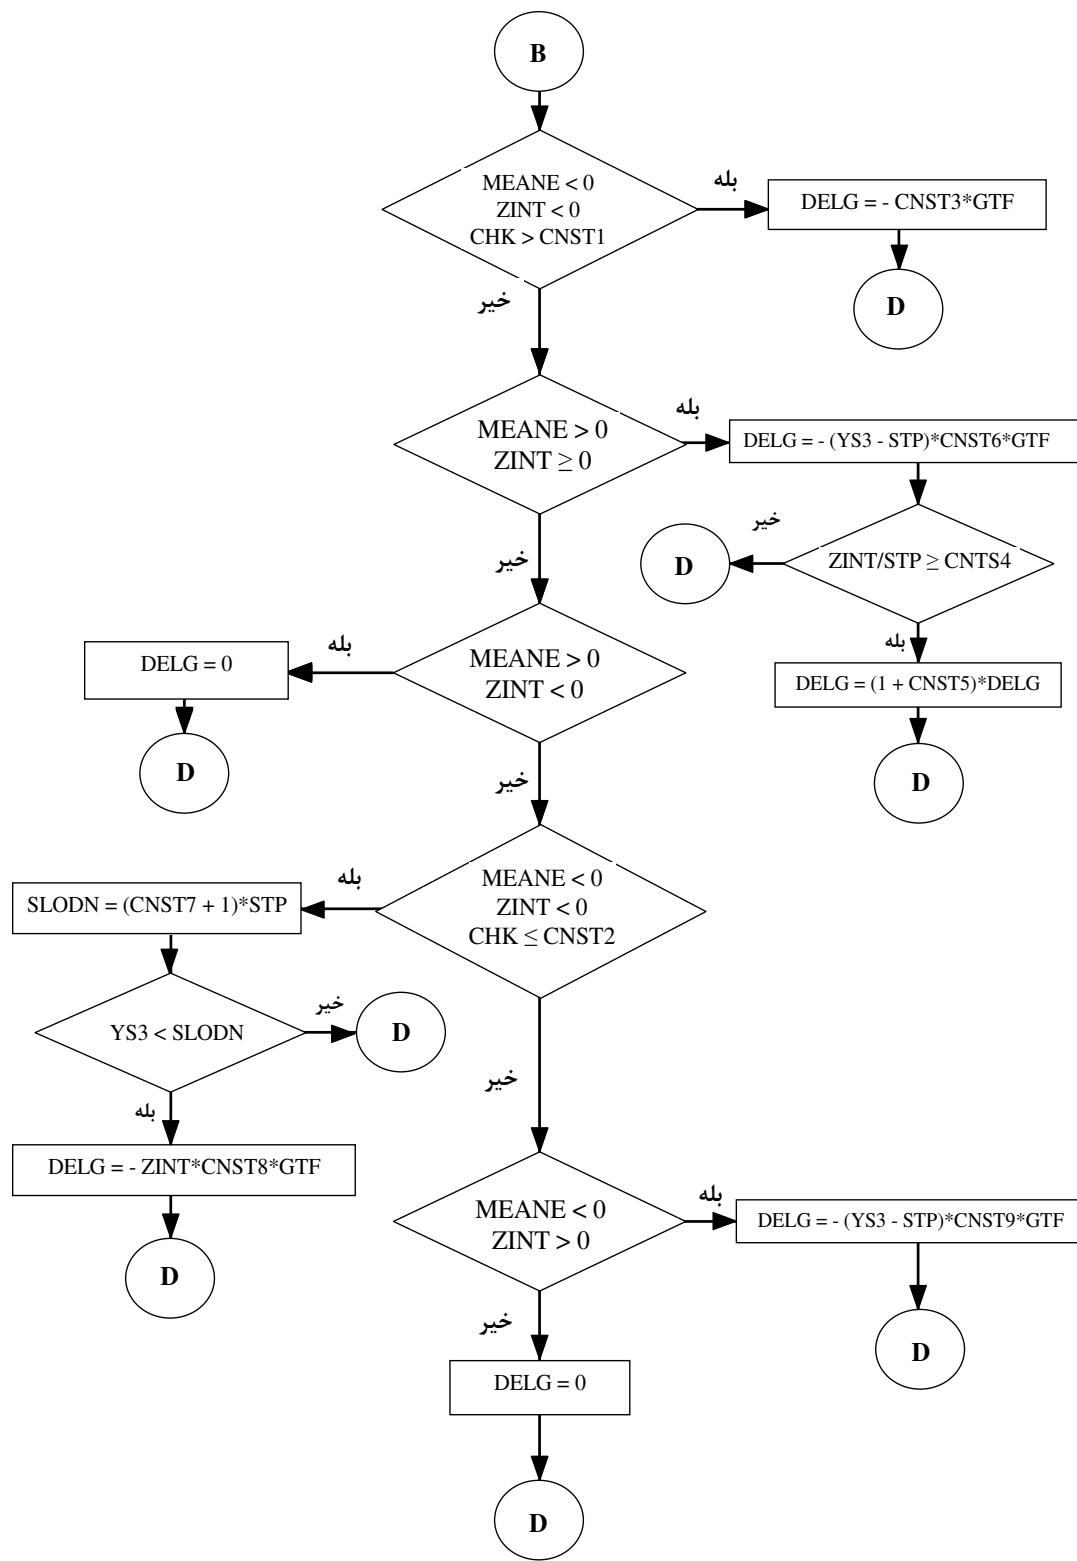


شکل ۳. شاخه B فلوچارت الگوریتم CARDD (۸)

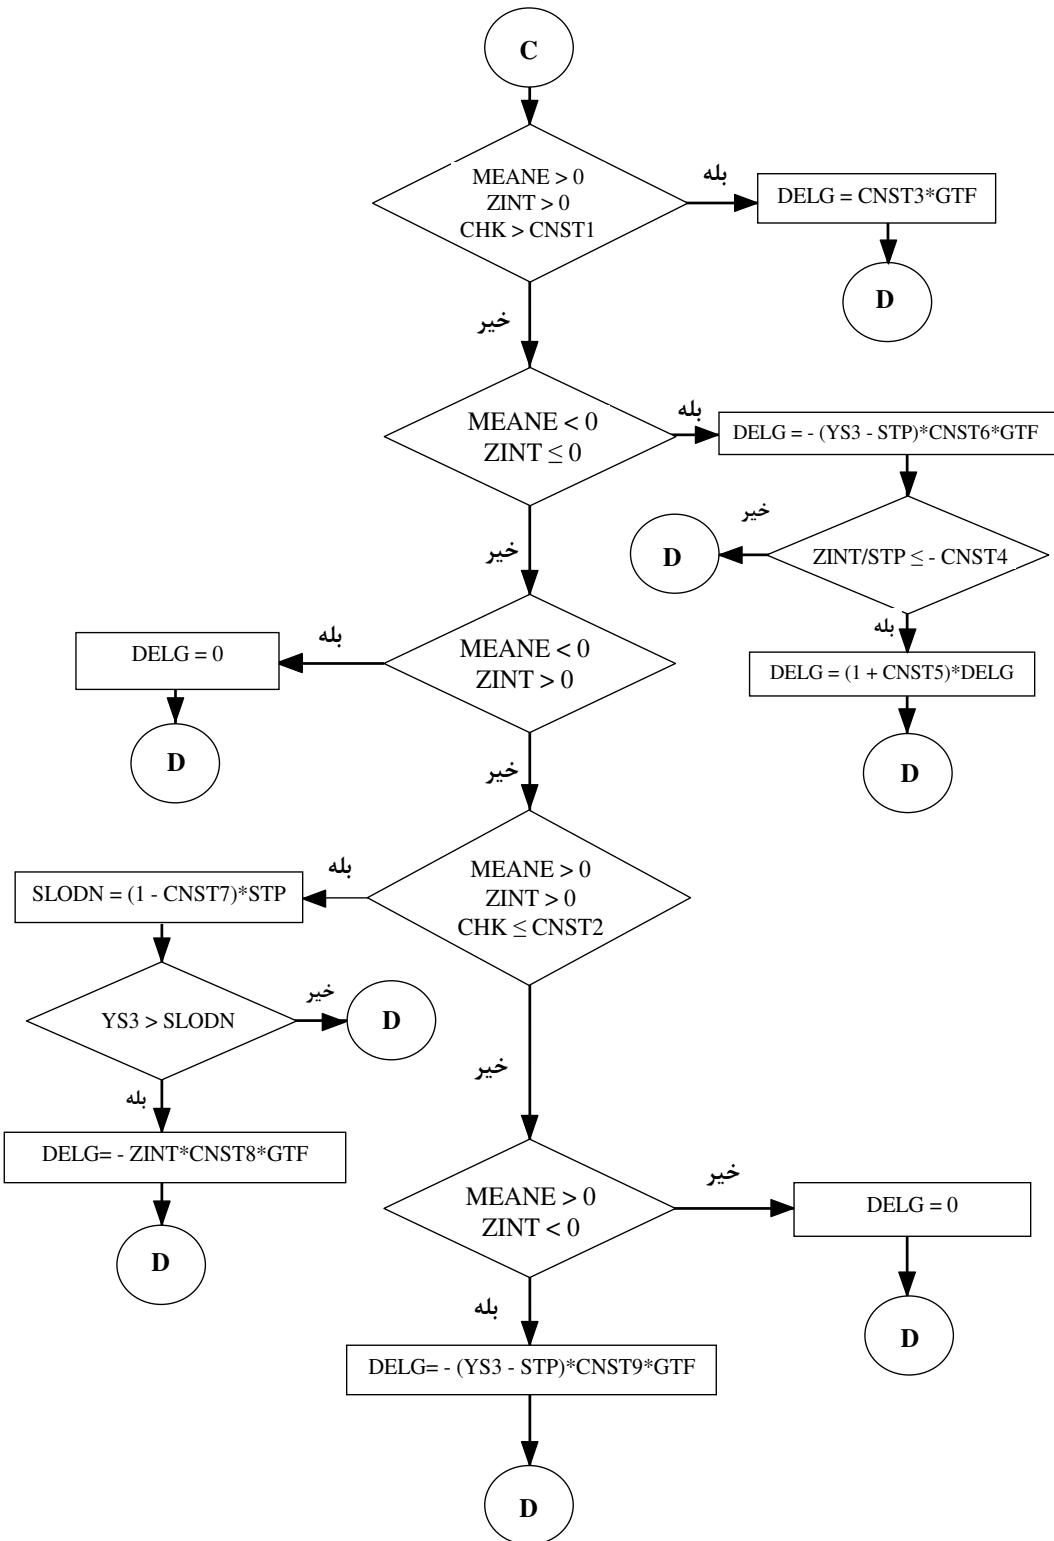


شکل ۴. شاخه C فلوچارت الگوریتم CARDD (۸)

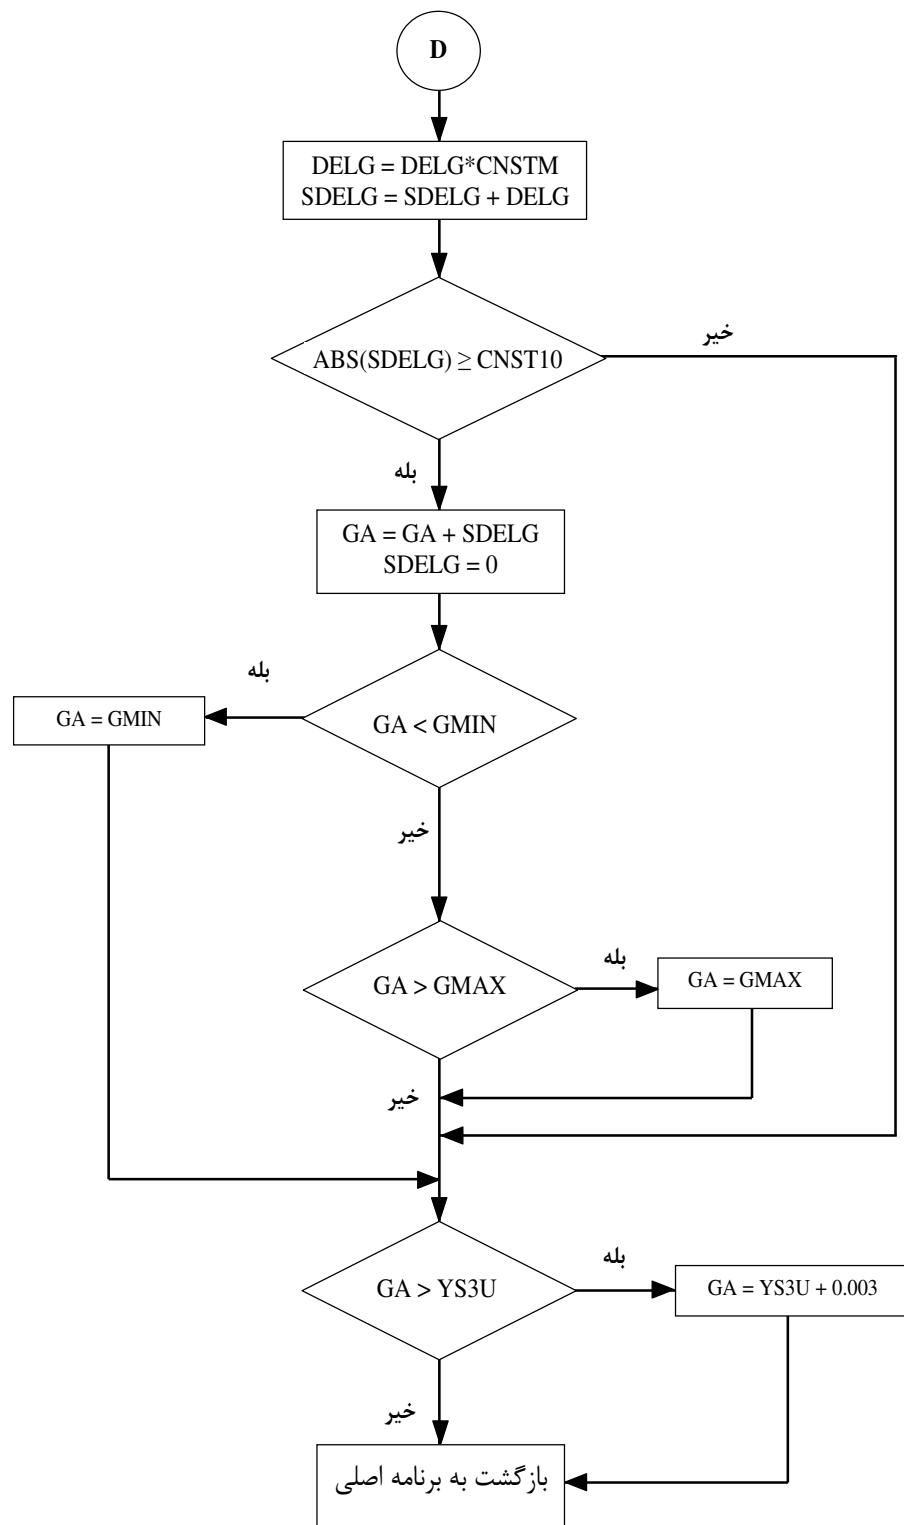

شکل ۵. شاخه D فلوچارت الگوریتم CARDD (۸)

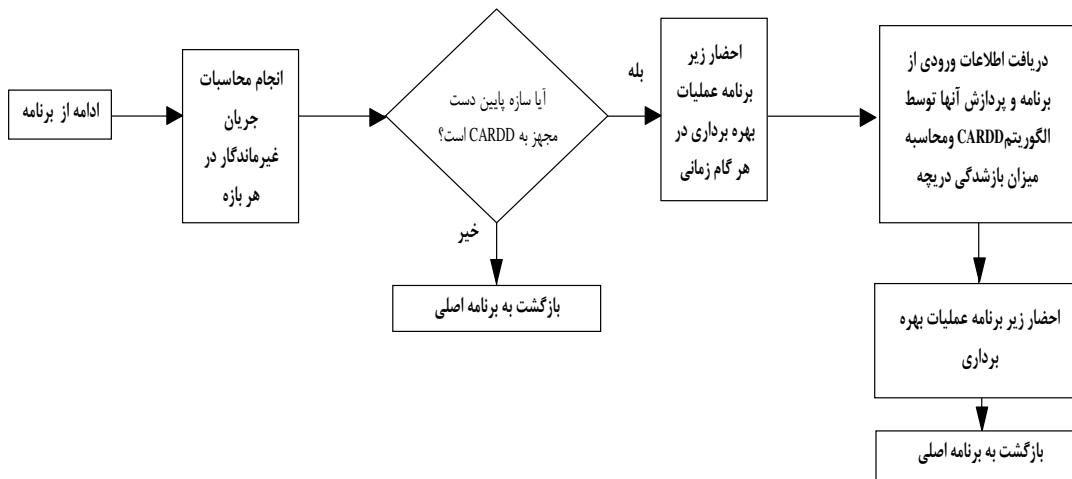

شکل ۶. چگونگی تلفیق زیر برنامه CARDD با مدل ICSS

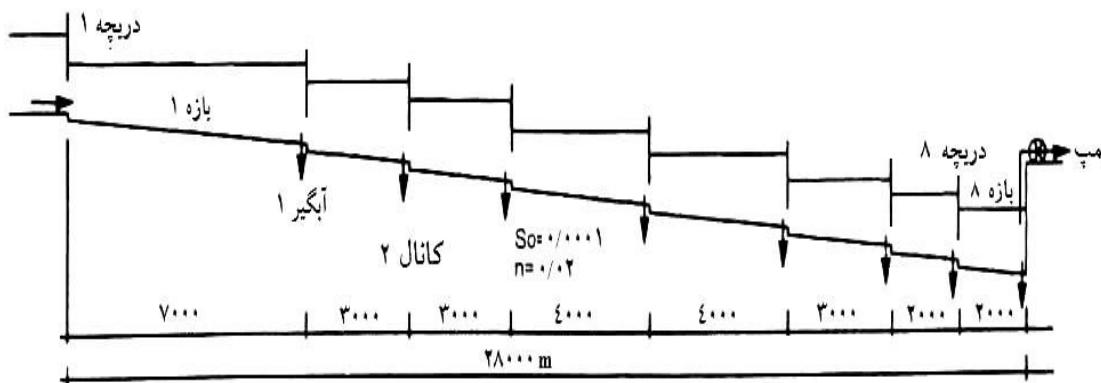

شکل ۷. کanal استاندارد شماره ۲ پیشنهادی (۹) ASCE

در طول آزمون، در دبی دریافتی این آبگیر تغییری داده نشده است ولی به دلیل اثر موج منفی حاصله از اعمال تغییر در دبی دریافتی دو آبگیر پایین دست آن (آبگیرهای ۵ و ۶) در ۱۲ ساعت ابتدایی آزمون حداقل انحراف تراز سطح آب از تراز هدف به میزان $4/5$ درصد در محل این آبگیر رخ داده است. در ۱۲ ساعت دوم نیز به دلیل رسیدن موج مثبت حاصل از بسته شدن آبگیر شماره ۶ و بالاتر بودن تراز سطح آب در بالادست سازه تنظیم‌کننده مربوط به آبگیر شماره ۴ نسبت به تراز سطح آب در بالادست سازه‌های تنظیم‌کننده پایین دست میزان انحراف حداقل تراز سطح آب به میزان حدود $3/5$ درصد در

نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم CARDD در شرایط تغییرات ملایم جریان

جدول ۴ شاخص‌های ارزیابی محاسبه شده برای این آزمون را نشان می‌دهد و شکل ۸ تغییرات عمق در محل آبگیر، دبی تحويلی به آبگیر و میزان بازشدنی دریچه تنظیم‌کننده بالادست برحسب زمان را در محل آبگیر شماره ۴ که محل وقوع شدیدترین تغییرات جریان می‌باشد نشان می‌دهد. در این آزمون، مطابق نتایج ارائه شده در جدول ۴، حداقل خطای مطلق و انحراف تراز سطح آب از تراز هدف در هر دو مرحله آزمون، در محل آبگیر شماره ۴ ایجاد شده است. با وجودی که

جدول ۲. شرایط جریان در آزمون استاندارد ASCE مربوط به تغییرات ملایم جریان

تغییرات m^3/s	تغییرات دبی آبگیر در دبی عبوری از آبیند m^3/s	ساعت چهاردهم پس از تغییرات m^3/s	ساعت دوم پس از تغییرات m^3/s	دبی اولیه آبیند m^3/s	دبی اولیه آبگیر m^3/s	دبی اولیه آبگیر m^3/s	باشه
۱۱/۵	-	۱۳/۵	-	۱۱/۰	-	-	سرآب
۱۰/۵	-	۱۲/۵	-	۱۰/۰	۱/۰	۱	
۹/۵	-	۱۱/۵	-	۹/۰	۱/۰	۲	
۸/۵	-	۱۰/۵	-	۸/۰	۱/۰	۳	
۷/۵	-	۹/۵	-	۷/۰	۱/۰	۴	
۶/۰	-	۷/۰	۱/۰	۶/۰	۱/۰	۵	
۵/۰	-۲/۰	۵/۰	۱/۰	۵/۰	۱/۰	۶	
۴/۰	-	۴/۰	-	۴/۰	۱/۰	۷	
۳/۰	-	۳/۰	-	۳/۰	۱/۰	۸	

جدول ۳. شرایط جریان در آزمون استاندارد ASCE مربوط به تغییرات شدید جریان


تغییرات دبی آبگیر دبی عبوری از آبیند پس از تغییرات m^3/s	تغییرات دبی آبگیر دبی عبوری از آبیند پس از تغییرات m^3/s	در ساعت دوم پس از تغییرات m^3/s	دبی اولیه آبگیر دبی اولیه آبیند پس از تغییرات m^3/s	دبی اولیه آبگیر دبی اولیه آبیند m^3/s	باشه	
۲/۷	-	۱۳/۷	-	۲/۷	-	سرآب
۲/۵	-۱/۵	۱۲/۰	۱/۵	۲/۵	۰/۲	۱
۲/۲	-۱/۵	۱۰/۲	۱/۵	۲/۲	۰/۳	۲
۲/۰	-۲/۵	۷/۵	۲/۵	۲/۰	۰/۲	۳
۱/۷	-	۷/۲	-	۱/۷	۰/۳	۴
۱/۵	-	۷/۰	-	۱/۵	۰/۲	۵
۱/۲	-۰/۵	۶/۲	۰/۵	۱/۲	۰/۳	۶
۱/۰	-۱/۰	۵/۰	۱/۰	۱/۰	۰/۲	۷
۰/۷	-۲/۰	۲/۷	۲/۰	۰/۷	۰/۳	۸

صفر می‌باشند، الگوریتم کنترل تحت آزمون، عملکرد کاملاً قابل قبولی داشته است و هنگام رخ داد نوسان در تراز سطح آب در طول ۲۴ ساعت آزمون، چه در برابر تغییرات افزایشی و چه در برابر تغییرات کاهشی دبی توانسته است انحراف تراز سطح آب را جبران نموده و پایداری جریان را در کanal حفظ نماید.

محل این آبگیر رخ داده است. با توجه به نمودارهای به دست آمده برای تغییرات عمق در محل آبگیرها، دبی تحویلی به آبگیرها و میزان بازشدگی دریچه تنظیم‌کننده بالا دست هر آبگیر بحسب زمان در محل هر آبگیر و با توجه به این‌که تمامی مقادیر به دست آمده برای شاخص SRT در جدول ۵ برابر با

جدول ۴. پارامترهای ارزیابی محاسبه شده پس از آزمون در شرایط تغییرات ملایم جریان


مقادیر پارامترهای ارزیابی										زمان	شاخص
آبگیر هشتم	آبگیر هفتم	آبگیر ششم	آبگیر پنجم	آبگیر چهارم	آبگیر سوم	آبگیر دوم	آبگیر اول	آبگیر	آبگیر		
۰/۳	۰/۷	۲/۰	۳/۹	۴/۴	۲/۳	۳/۳	۲/۵	۰-۱۲	MAE%		
۰/۴	۱/۱	۳/۱	۳/۲	۳/۴	۲/۶	۲/۵	۲/۰	۱۲-۲۴			
۰	۰/۱	۰/۲	۰/۵	۰/۶	۰/۵	۰/۵	۰/۴	۰-۱۲	IAE%		
۰/۱	۰/۲	۰/۵	۰/۴	۰/۵	۰/۵	۰/۴۴	۰/۴	۱۲-۲۴			
۰	۰/۱	۰/۱	۰	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰-۲۴	StE%		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰-۱۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲-۲۴	SRT _{10%} (hour)		

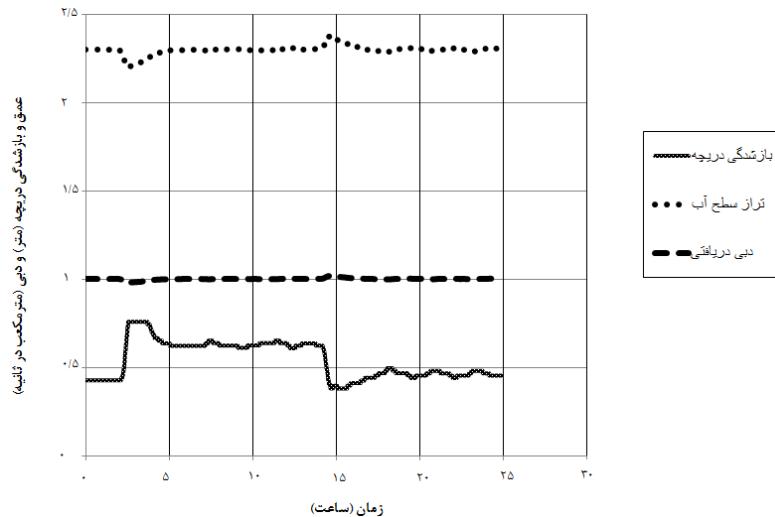


شکل ۸. تغییرات تراز سطح آب و دبی دریافتی در محل آبگیر شماره ۴ و بازشدنگی دریچه سازه تنظیم کننده مربوط به آبگیر

جدول ۵. پارامترهای ارزیابی محاسبه شده پس از آزمون در شرایط تغییرات شدید جریان

مقادیر پارامترهای ارزیابی										زمان	شاخص
آبگیر هشتم	آبگیر هفتم	آبگیر ششم	آبگیر پنجم	آبگیر چهارم	آبگیر سوم	آبگیر دوم	آبگیر اول	آبگیر	آبگیر		
۶/۱	۶/۰	۶/۶	۶/۲	۷/۳	۷/۴	۷/۸	۵/۹	۰-۱۲	MAE%		
۵/۵	۴/۸	۴/۵	۴/۳	۴/۴	۵/۱	۶/۳	۷/۹	۱۲-۲۴			
۰/۹	۰/۷	۰/۸	۰/۸	۰/۹	۱/۲	۱/۳	۱/۳	۰-۱۲	IAE%		
۱/۲	۱/۱	۱/۱	۱/۶	۱/۸	۲/۱	۲/۴	۲/۲	۱۲-۲۴			
۰/۱	۰/۲	۰/۵	۰/۳	۰/۱	۱/۵	۲/۵	۳/۵	۰-۲۴	StE%		
۰/۷	۰/۵	۰/۶	۰/۵	۰/۸	۰/۷	۱/۰	۰/۶	۰-۱۲			
۰/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۷	۱/۰	۱۲-۲۴	SRT _{10%} (hour)		

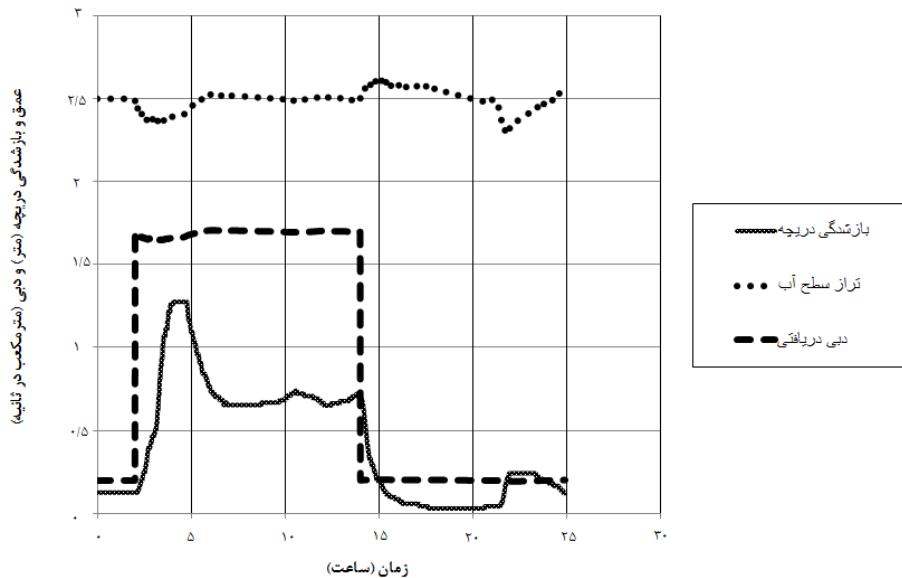

شکل ۹. تغییرات تراز سطح آب و دبی دریافتی در محل آبگیر شماره ۱ و بازشدگی دریچه سازه تنظیم‌کننده مربوط به آبگیر

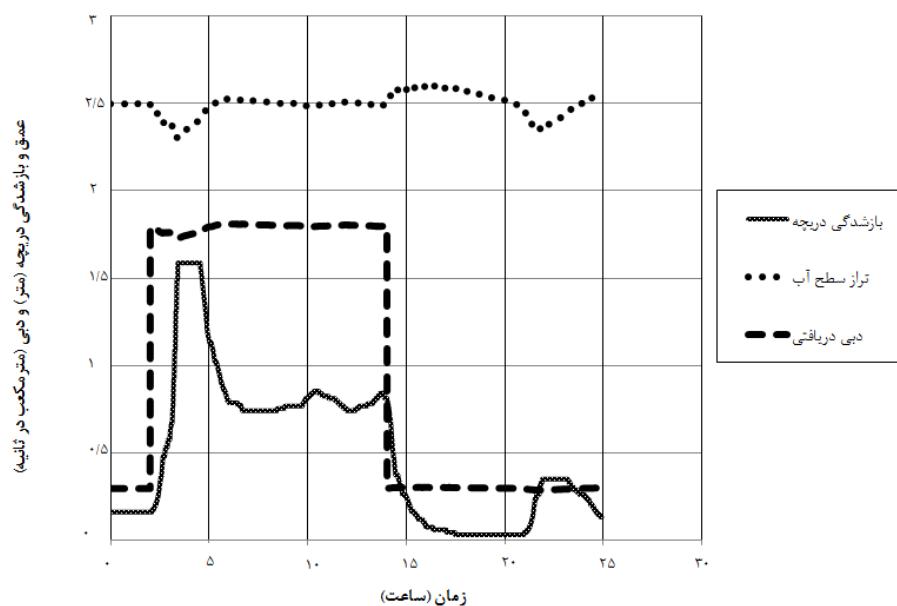

شکل ۱۰. تغییرات تراز سطح آب و دبی دریافتی در محل آبگیر شماره ۲ و بازشدگی دریچه سازه تنظیم‌کننده مربوط به آبگیر

تنظیم‌کننده بالادست بر حسب زمان را به ترتیب در محل آبگیر شماره ۱ و ۲ که محل وقوع شدیدترین تغییرات جریان می‌باشد نشان می‌دهد. در این آزمون، مطابق نتایج ارائه شده در جدول ۵، حداقل خطا مطلق و انحراف تراز سطح آب از تراز هدف، در ۱۲ ساعت ابتدایی آزمون در محل آبگیر شماره ۲ به میزان

نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم CARDD در شرایط

تغییرات شدید جریان

جدول ۵ شاخص‌های ارزیابی محاسبه شده برای این آزمون را نشان می‌دهد و شکل‌های ۹ و ۱۰ تغییرات عمق در محل آبگیرها، دبی تحویلی به آبگیرها و میزان بازشدگی دریچه

می باشدند و عملکرد الگوریتم قابل ارتقاء نمی باشد. البته می توان عملکرد الگوریتم کنترل با توجه به شاخص SRT در سایر بازه ها به ویژه در ۱۲ ساعت دوم آزمون را مطلوب تلقی نمود و لازم به ذکر است علی رغم ضعف عملکرد الگوریتم در این آزمون همان طور که از شکل های ۸ و ۹ مشخص است میزان دبی تحویلی به آبگیر در بدترین شرایط نیز تقریباً ثابت است و هدف اصلی به کارگیری سیستم کنترل خودکار که تحویل دبی یکنواخت و ثابت به آبگیر می باشد تأمین شده است. نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به مقادیر SRT سرعت عملکرد الگوریتم کنترل در ۱۲ ساعت دوم آزمون به مراتب بهتر از سرعت آن در ۱۲ ساعت ابتدایی می باشد و از این موضوع می توان نتیجه گرفت که در حالتی که تغییرات در میزان جریان قابل توجه باشد، سرعت عملکرد الگوریتم کنترل CARDD در برابر تغییرات کاهشی جریان بهتر از سرعت عملکرد آن در برابر تغییرات افزایشی جریان است.

نتیجه گیری

با توجه به ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترل خودکار CARDD در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که این سیستم کنترل توانایی کنترل پایداری جریان در کانال را در شرایط تغییرات ملایم جریان به خوبی دارد است. در تغییرات شدید جریان علی رغم این که حداقل تغییرات عمق در حد مطلوب و قابل قبول است، این الگوریتم کنترل ممکن است در بخش هایی از عملکرد خود سرعت لازم جهت بازگرداندن تراز سطح آب به تراز هدف را دارا نباشد. از آنجایی که در عمل در شبکه های آبیاری به ندرت می توان چنین تغییرات شدید و قابل توجهی را مشاهده نمود لذا می توان نتیجه گرفت که سیستم کنترل CARDD می تواند در عمل نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد. نکته قابل ذکر دیگر این است که در آزمون هایی که تغییرات تفاضاً شدید باشد الگوریتم CARDD در برابر تغییرات کاهشی تفاضاً نسبت به تغییرات افزایشی آن عملکرد قابل قبول تری خواهد داشت.

حدود ۷/۸۴ درصد و در ۱۲ ساعت دوم در محل آبگیر شماره ۱ به میزان حدود ۷/۹۲ درصد می باشد. در ۱۲ ساعت ابتدایی آزمون به دلیل رسیدن موج منفی حاصل از مجموع افزایش تفاضاً در بازه های پایین دست، انتظار می رود که بیشترین افتادگی سطح آب در بالادست ترین بازه رخ دهد. ولی به دلیل بالاتر بودن تراز سطح آب در بالادست سازه تنظیم کننده مربوط به آبگیر ۱ و آبگیر ۲، بیشترین افت در محل آبگیر شماره ۲ رخ داده است. در ۱۲ ساعت دوم، انتظار می رود بیشترین افزایش سطح آب در بالادست ترین بازه رخ دهد که این موضوع در عمل نیز مشاهده می شود.

با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص های ارزیابی در جدول شماره ۵، میزان حداقل انحراف تراز سطح آب از تراز هدف کمتر از ۸ درصد بوده است و در محل آبگیر شماره ۱ رخ داده است. این مقدار انحراف با در نظر گرفتن شدت تغییرات جریان در این آزمون می تواند قابل قبول تلقی گردد ولی مقادیر به دست آمده برای شاخص SRT در بعضی موارد بالا می باشد. به عنوان مثال مقدار شاخص SRT در محل آبگیر شماره ۲ در ۱۲ ساعت ابتدایی آزمون و در محل آبگیر شماره ۱ در ۱۲ ساعت دوم آزمون حدود ۱ ساعت است و این مقدار حاکی از آن است که الگوریتم کنترل سرعت لازم جهت بازگرداندن شرایط پایدار در این بازه را ندارد. البته با توجه به شکل های شماره ۸ و ۹ و توجه به تغییرات حاصل شده در میزان بازشدنگی دریچه تنظیم کننده تراز سطح آب می توان دریافت که سیستم کنترل در طول آزمون در جهت حفظ پایداری جریان کاملاً فعال بوده است. علت وجود این نارسایی در سرعت پاسخگویی الگوریتم کنترل در بازه های ۱ و ۲ را می توان در مقادیر ثابت های ۱۱ گانه جستجو نمود. با توجه به این که مقادیر این ثابت ها با استفاده از آزمون های سعی و خطأ اتخاذ شده اند، نمی توان ادعا نمود که این مقادیر بهترین مقادیر برای ثابت های به کار رفته در الگوریتم برای شرایط حاضر

منابع مورد استفاده

۱. احمدپناه، پ. و م.ج. منعم. ۱۳۸۸. توسعه و آزمون مدل ریاضی سامانه کنترل خودکار CARDD برای کانال‌های آبیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
۲. کیاپاشا، م. و م.ج. منعم. (۱۳۸۷). توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال‌های آبیاری. مجله هیدرولیک. ۲۶-۱۳:۴(۴).
۳. مامی زاده، ج. و م.ج. منعم. ۱۳۸۴. ارائه مدل ریاضی برای سیستم کنترل پایین دست BIVAL در کانال‌های آبیاری. مجله هیدرولیک. ۱۳-۱:۲(۲).
۴. مساح، ع. ۱۳۸۰. تهییه مدل ریاضی سیستم‌های کنترل نیریک، آمیل، آویس و P+PR در کانال‌های آبیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
5. Burt, C. M. 1984. Canal automation for rapid demand deliveries (CARDD). Water today and tomorrow conference, Pp:502-509.
6. Burt, C. M. 1990. Irrigation district canal automation_CARDD. Third national irrigation symposium. ASCE Publication 04-90: 495-500.
7. Burt, C. M. 2002. Advances in PLC based canal automation. USCID conference on benchmarking irrigation system performance using water measurment and water balances. ITRC paper No. P02-001.
8. Burt, C. M. and J. Parrish. 1989. Canal Automation Providing On-Demand Deliveries for Efficient Irrigation. Final Report to the Water Resources Program of the USGS. Grant 14-08-0001-G1280. NTIS. Access No. PB90119769/AS
9. Clemmens, A.J., T.F. Kacerek, B. Grawitz and J. Schuurmans. 1998. Test cases for canal control algorithms. J. Irrig. and Drain. Eng. ASCE, 124: 23-30.
10. Malaterre, P., D. C. Rogers and J. Schuurmans. 1998. Classification of canal control algorithms. J. Irrig. and Drain. Eng. ASCE. 124: 3-10.